

Fensterbau



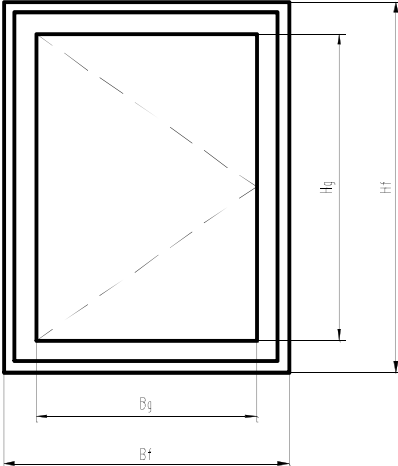
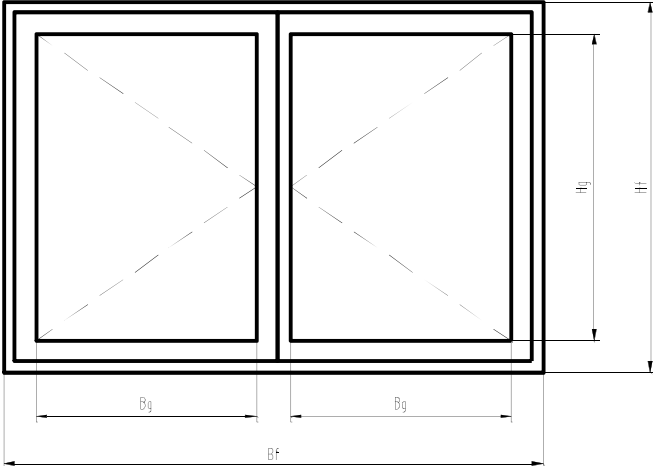
Berechnung des U_w -Wertes

Datum: 11.06.21

Visum: Bruno Stofer

BS Fenster- und Türenbau AG
 Rigistrasse 11 6210 Sursee
 Telefon +41 41 925 11 50
 info@bs-sursee.ch
 www.bs-sursee.ch

BS
 Fenster- und
 Türenbau AG

Thermische Berechnung		Referenz-Mauerlichtmass 1.55 m x 1.15 m				
Fenstertyp		Holz-Metall-Fenster Vision-3000 T1 68-77 FBA				
Position-Nr.						
Anzahl Fenster	1 Stück					
Anzahl Flügel	2 Stück					
Anzahl Mittelpartie	1 Stück					116 Breite
Mauerlicht (ML)	1550 mm					x 1150 mm
Mauerlich - Glaslicht	links	rechts	oben	unten		
Mauerlicht und Glaslicht	36 mm	36 mm	36 mm	76 mm		
Glaslicht brutto	1478 mm	x 1038 mm				
Breite der Mittelpartie	116 mm					
Glaslicht abz. Mitelpartie	1362 mm	x 1038 mm	= 1.414 m2 Nettoglasfläche			
Fensterfläche (ML)	A_w	1.783	m ²	ML 1.550 x 1.150 m1		
U-Wert Rahmen	U_f	1.170	W/m ² K	ohne Isolation auf Rahmen aussen 68 mm		
Fläche Verglasung	A_g	1.414	m ²	GL 1.362 x 1.038 m1		
U-Wert Verglasung	U_g	0.600	W/m ² K	Wert nach EN 673 (Argon)		
Umfang Verglasung	L_g	6.876	m ¹			
Zuschlag Glasrandverbund	ψ_g	0.035	W/mK	Mit wärmedämmendem Abstandhalter		
U-Wert Fenster		U_w	0.853 W/m²K	Grenzwert SIA 381/1 eingehalten 0.0		
Glasanteil		79.31 %	Minergie verlangt mind. 75%			
Bemerkungen	Minergie Label seit 10.11.2003 Code 223.3				Fenster Fenêtre FFF-SZFF	
						
$A_w = H_f \times B_f$ (Mauerlicht) $A_g = H_g \times B_g$ $L_g = 2 \times (H_g + B_g)$		$A_w = H_f \times B_f$ (Mauerlicht) $A_g = 2 \times (H_g \times B_g)$ $L_g = 4 \times (H_g + B_g)$				